


Diese Zeichnung bleibt geistiger Eigentum der Rauscher & Stoecklin AG. Sie darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

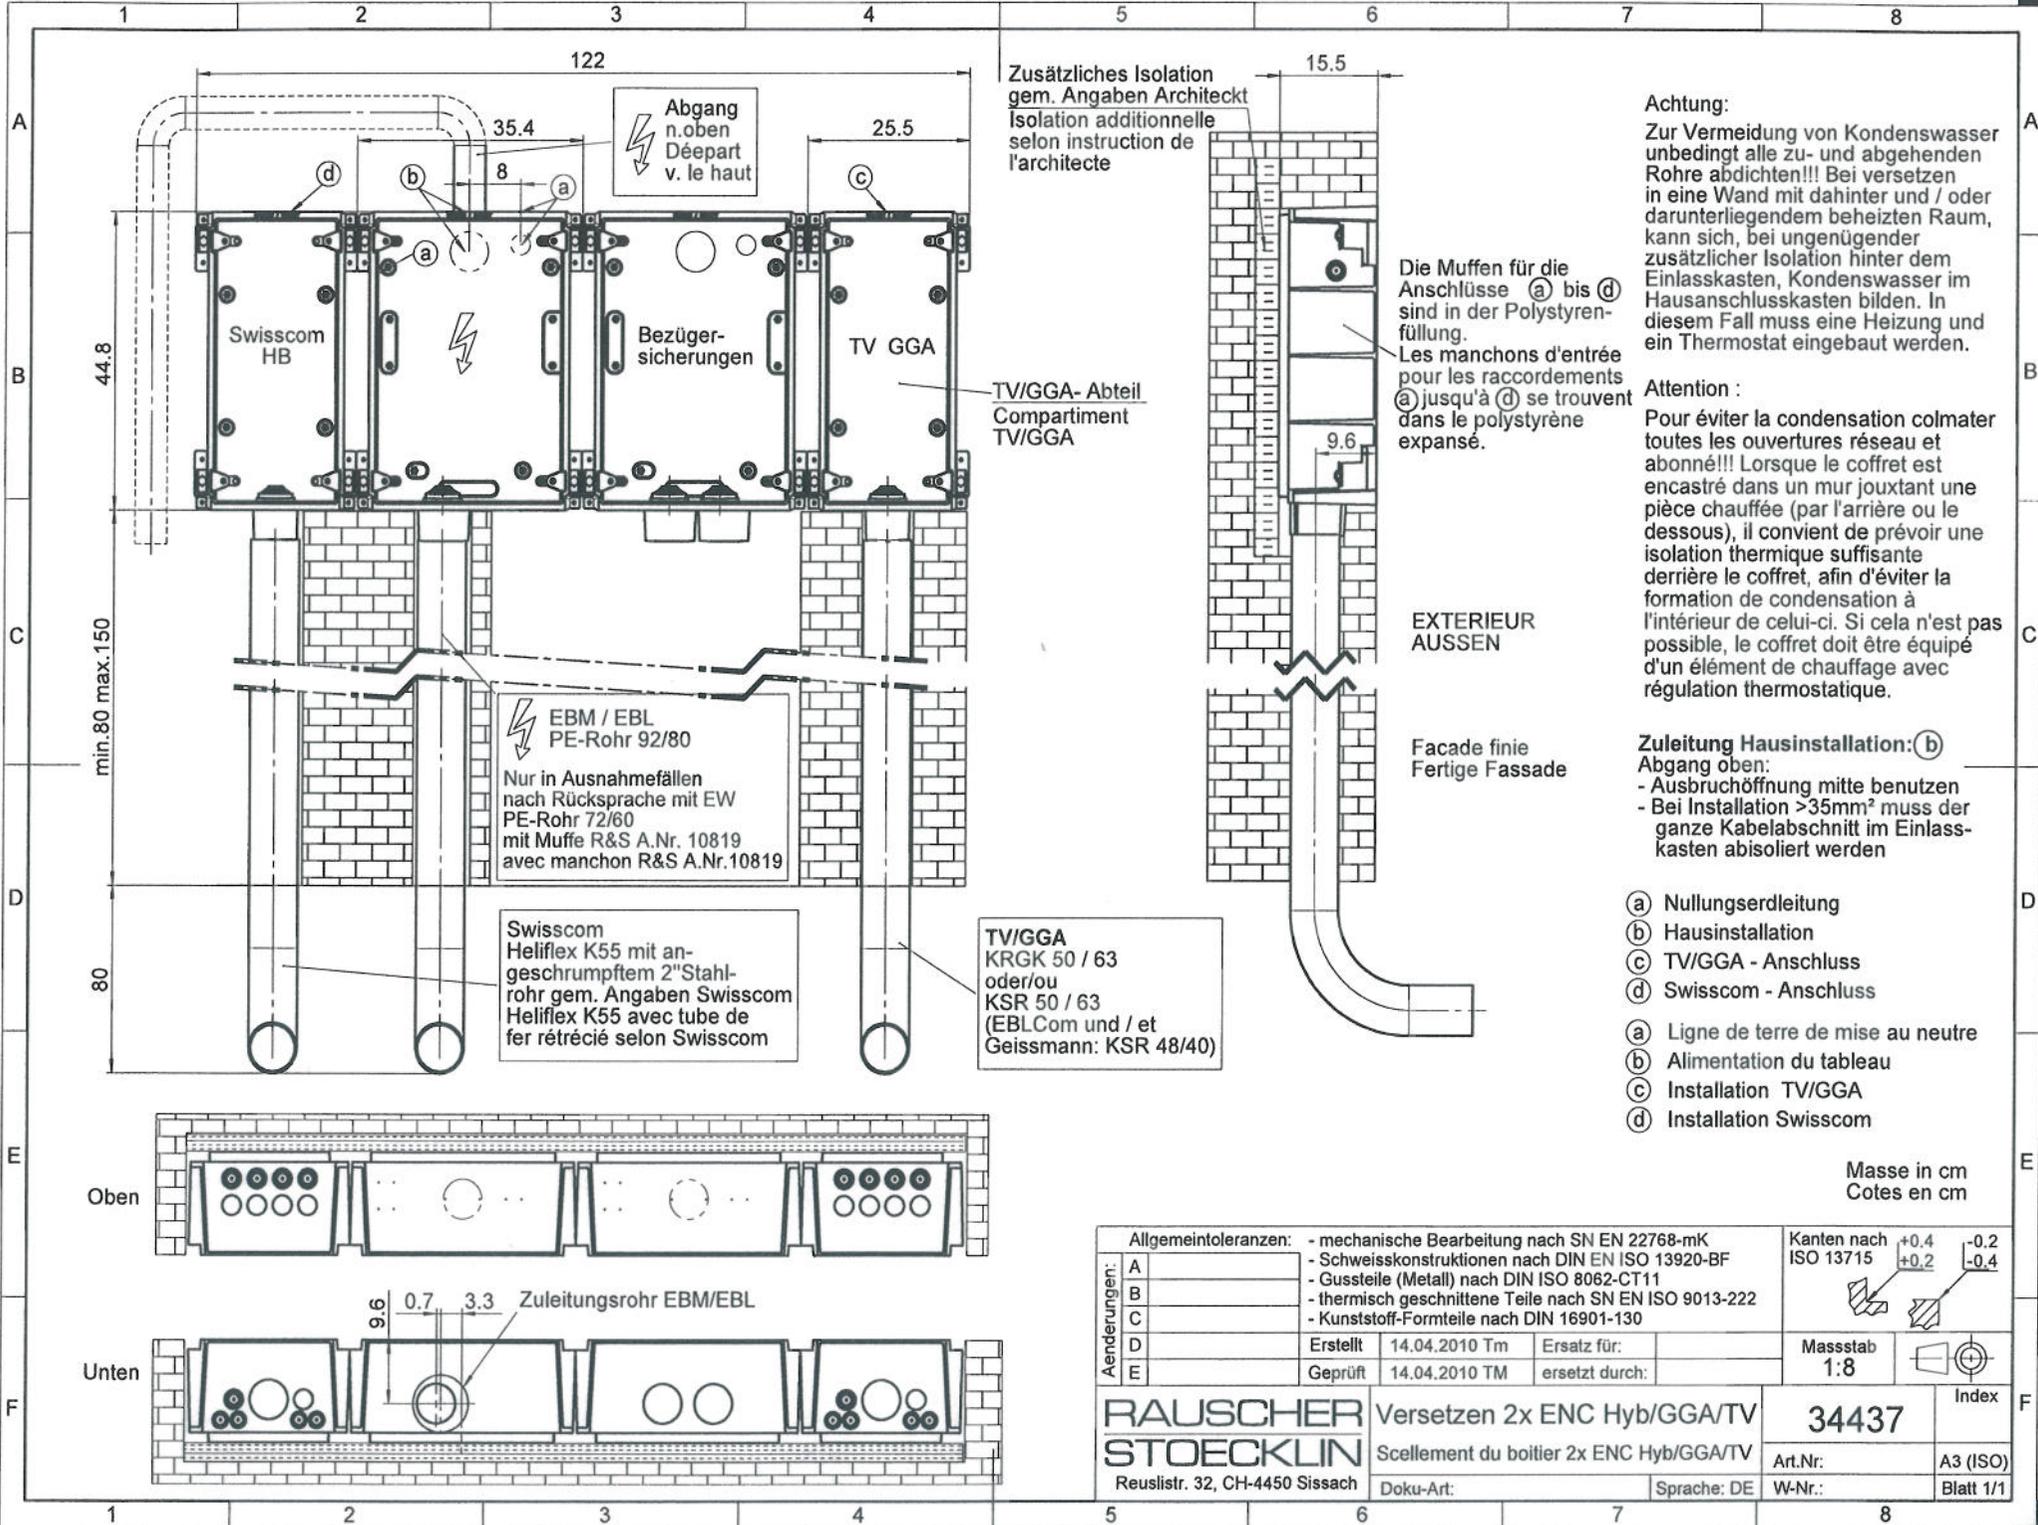

Zusätzliches Isolation
gem. Angaben Architekt
Isolation additionnelle
selon instruction de
l'architecte

Achtung:
Zur Vermeidung von Kondenswasser
unbedingt alle zu- und abgehenden
Rohre abdichten!!! Bei Versetzen
in eine Wand mit dahinter und / oder
darunterliegendem beheizten Raum,
kann sich, bei ungenügender
zusätzlicher Isolation hinter dem
Einlasskasten, Kondenswasser im
Hausanschlusskasten bilden. In
diesem Fall muss eine Heizung und
ein Thermostat eingebaut werden.

Attention :
Pour éviter la condensation colmater
toutes les ouvertures réseau et
abonné!!! Lorsque le coffret est
encastré dans un mur jouxtant une
pièce chauffée (par l'arrière ou le
dessus), il convient de prévoir une
isolation thermique suffisante
derrière le coffret, afin d'éviter la
formation de condensation à
l'intérieur de celui-ci. Si cela n'est pas
possible, le coffret doit être équipé
d'un élément de chauffage avec
régulation thermostatique.

Zuleitung Hausinstallation: (b)
Abgang oben:
- Ausbruchöffnung mitte benutzen
- Bei Installation >35mm² muss der
ganze Kabelabschnitt im Einlass-
kasten abisoliert werden

- (a) Nullungserdleitung
 - (b) Hausinstallation
 - (c) TV/GGA - Anschluss
 - (d) Swisscom - Anschluss
-
- (a) Ligne de terre de mise au neutre
 - (b) Alimentation du tableau
 - (c) Installation TV/GGA
 - (d) Installation Swisscom

Masse in cm
Cotes en cm

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------|------|
| Allgemeintoleranzen: | - mechanische Bearbeitung nach SN EN 22768-mK | Kanten nach ISO 13715 | +0.4 | -0.2 |
| | - Schweisskonstruktionen nach DIN EN ISO 13920-BF | | +0.2 | -0.4 |
| | - Gussteile (Metall) nach DIN ISO 8062-CT11 | | | |
| | - thermisch geschnittene Teile nach SN EN ISO 9013-222 | | | |
| | - Kunststoff-Formteile nach DIN 16901-130 | | | |
| Erstellt | 14.04.2010 Tm | Ersatz für: | | |
| Geprüft | 14.04.2010 TM | ersetzt durch: | | |

| | | |
|---------|-----|--|
| Masstab | 1:8 | |
| Index | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| RAUSCHER STOECKLIN Reuslistr. 32, CH-4450 Sissach | Versetzen 2x ENC Hyb/GGA/TV | 34437 Art.Nr.: W-Nr.: | Index A3 (ISO) Blatt 1/1 |
| | Scellement du boîtier 2x ENC Hyb/GGA/TV | | |