


Ausführung direkt über Zählerkontakt

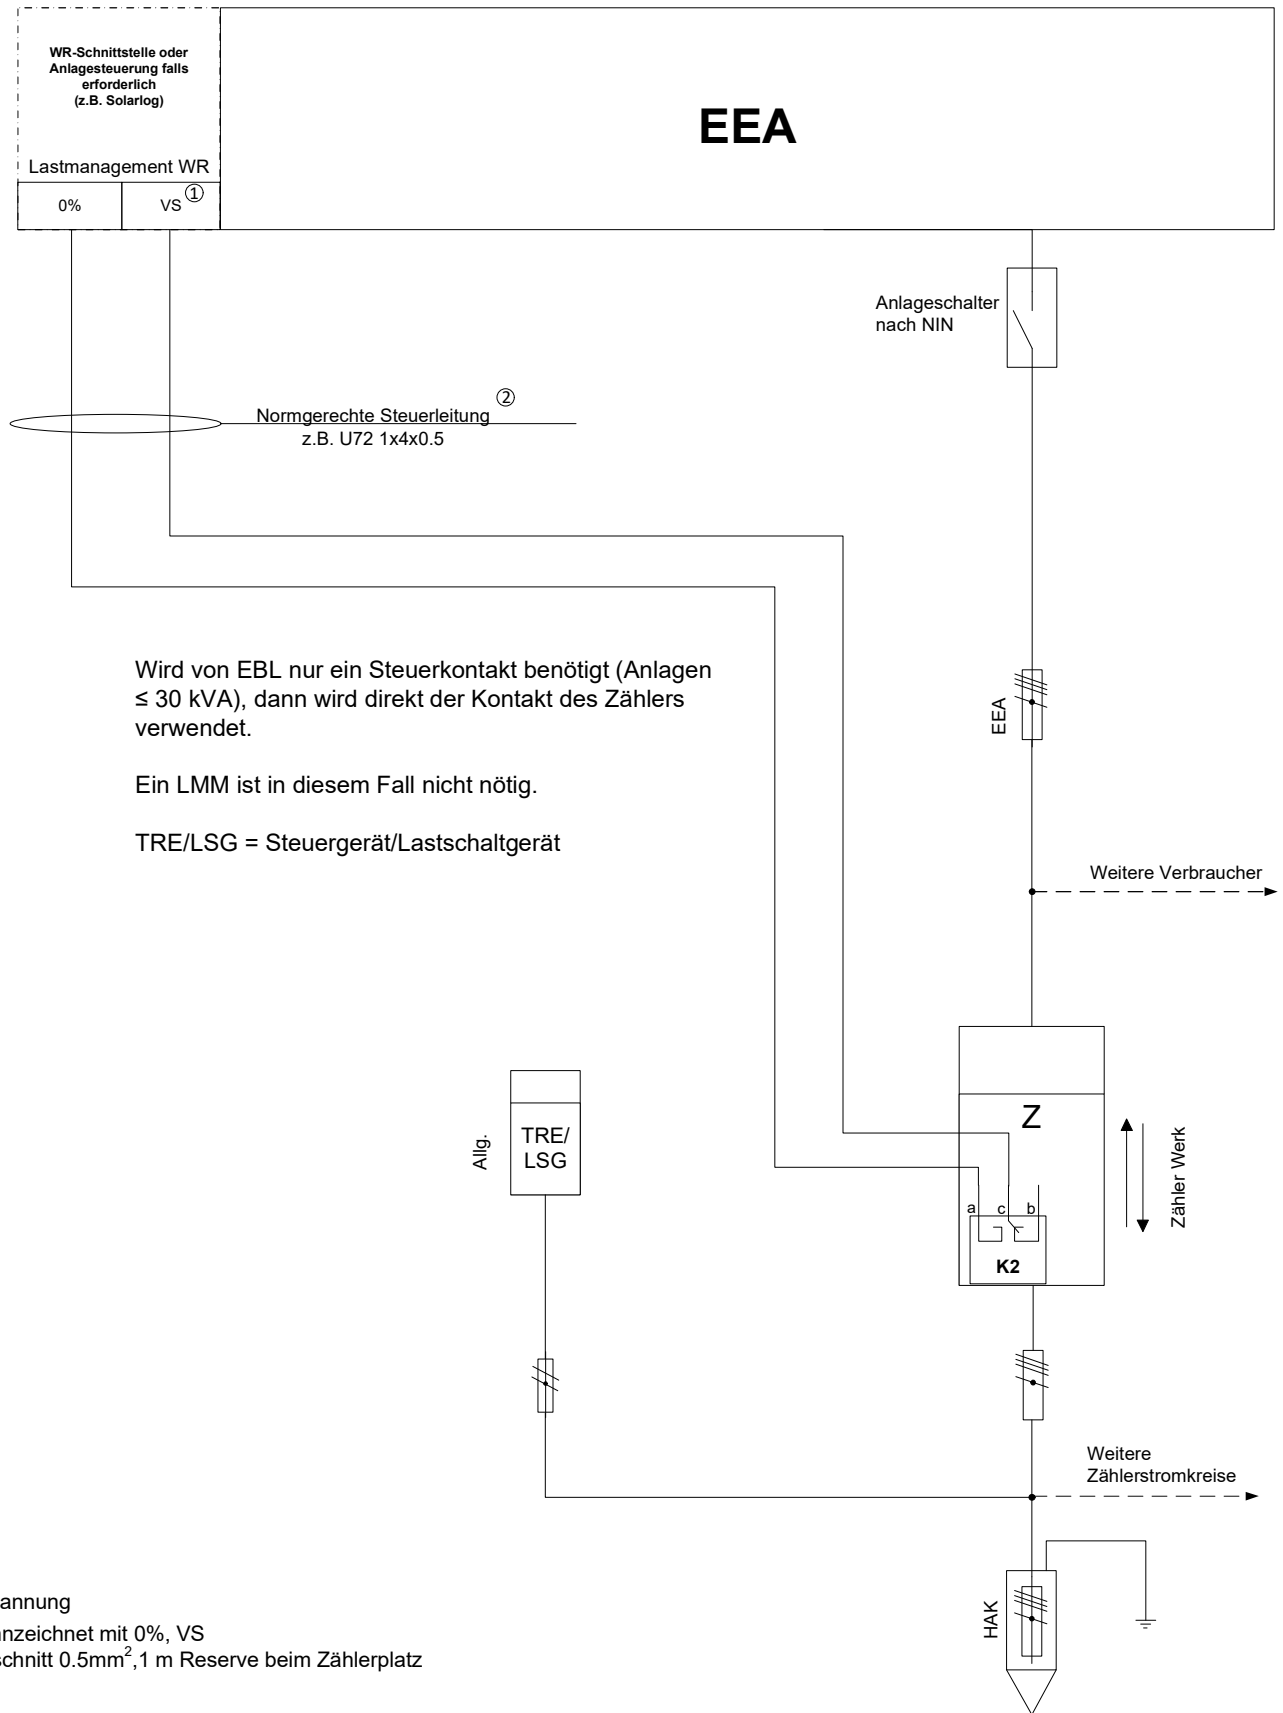

Beispiel: EEA bis 30 kVA
Ansteuerung WR über Zählerkontakt

EBL	Datum	Visum
NAQ/MSB	24.11.2022/dfa	
Kontrolle EBL	Datum	Visum
NAQ/MSB	24.11.2022/dfa	

1	2	3	EBL	Ausgabe 2023	EEA 01
---	---	---	-----	-----------------	--------