


# EEA

## Anlagesteuerung falls erforderlich

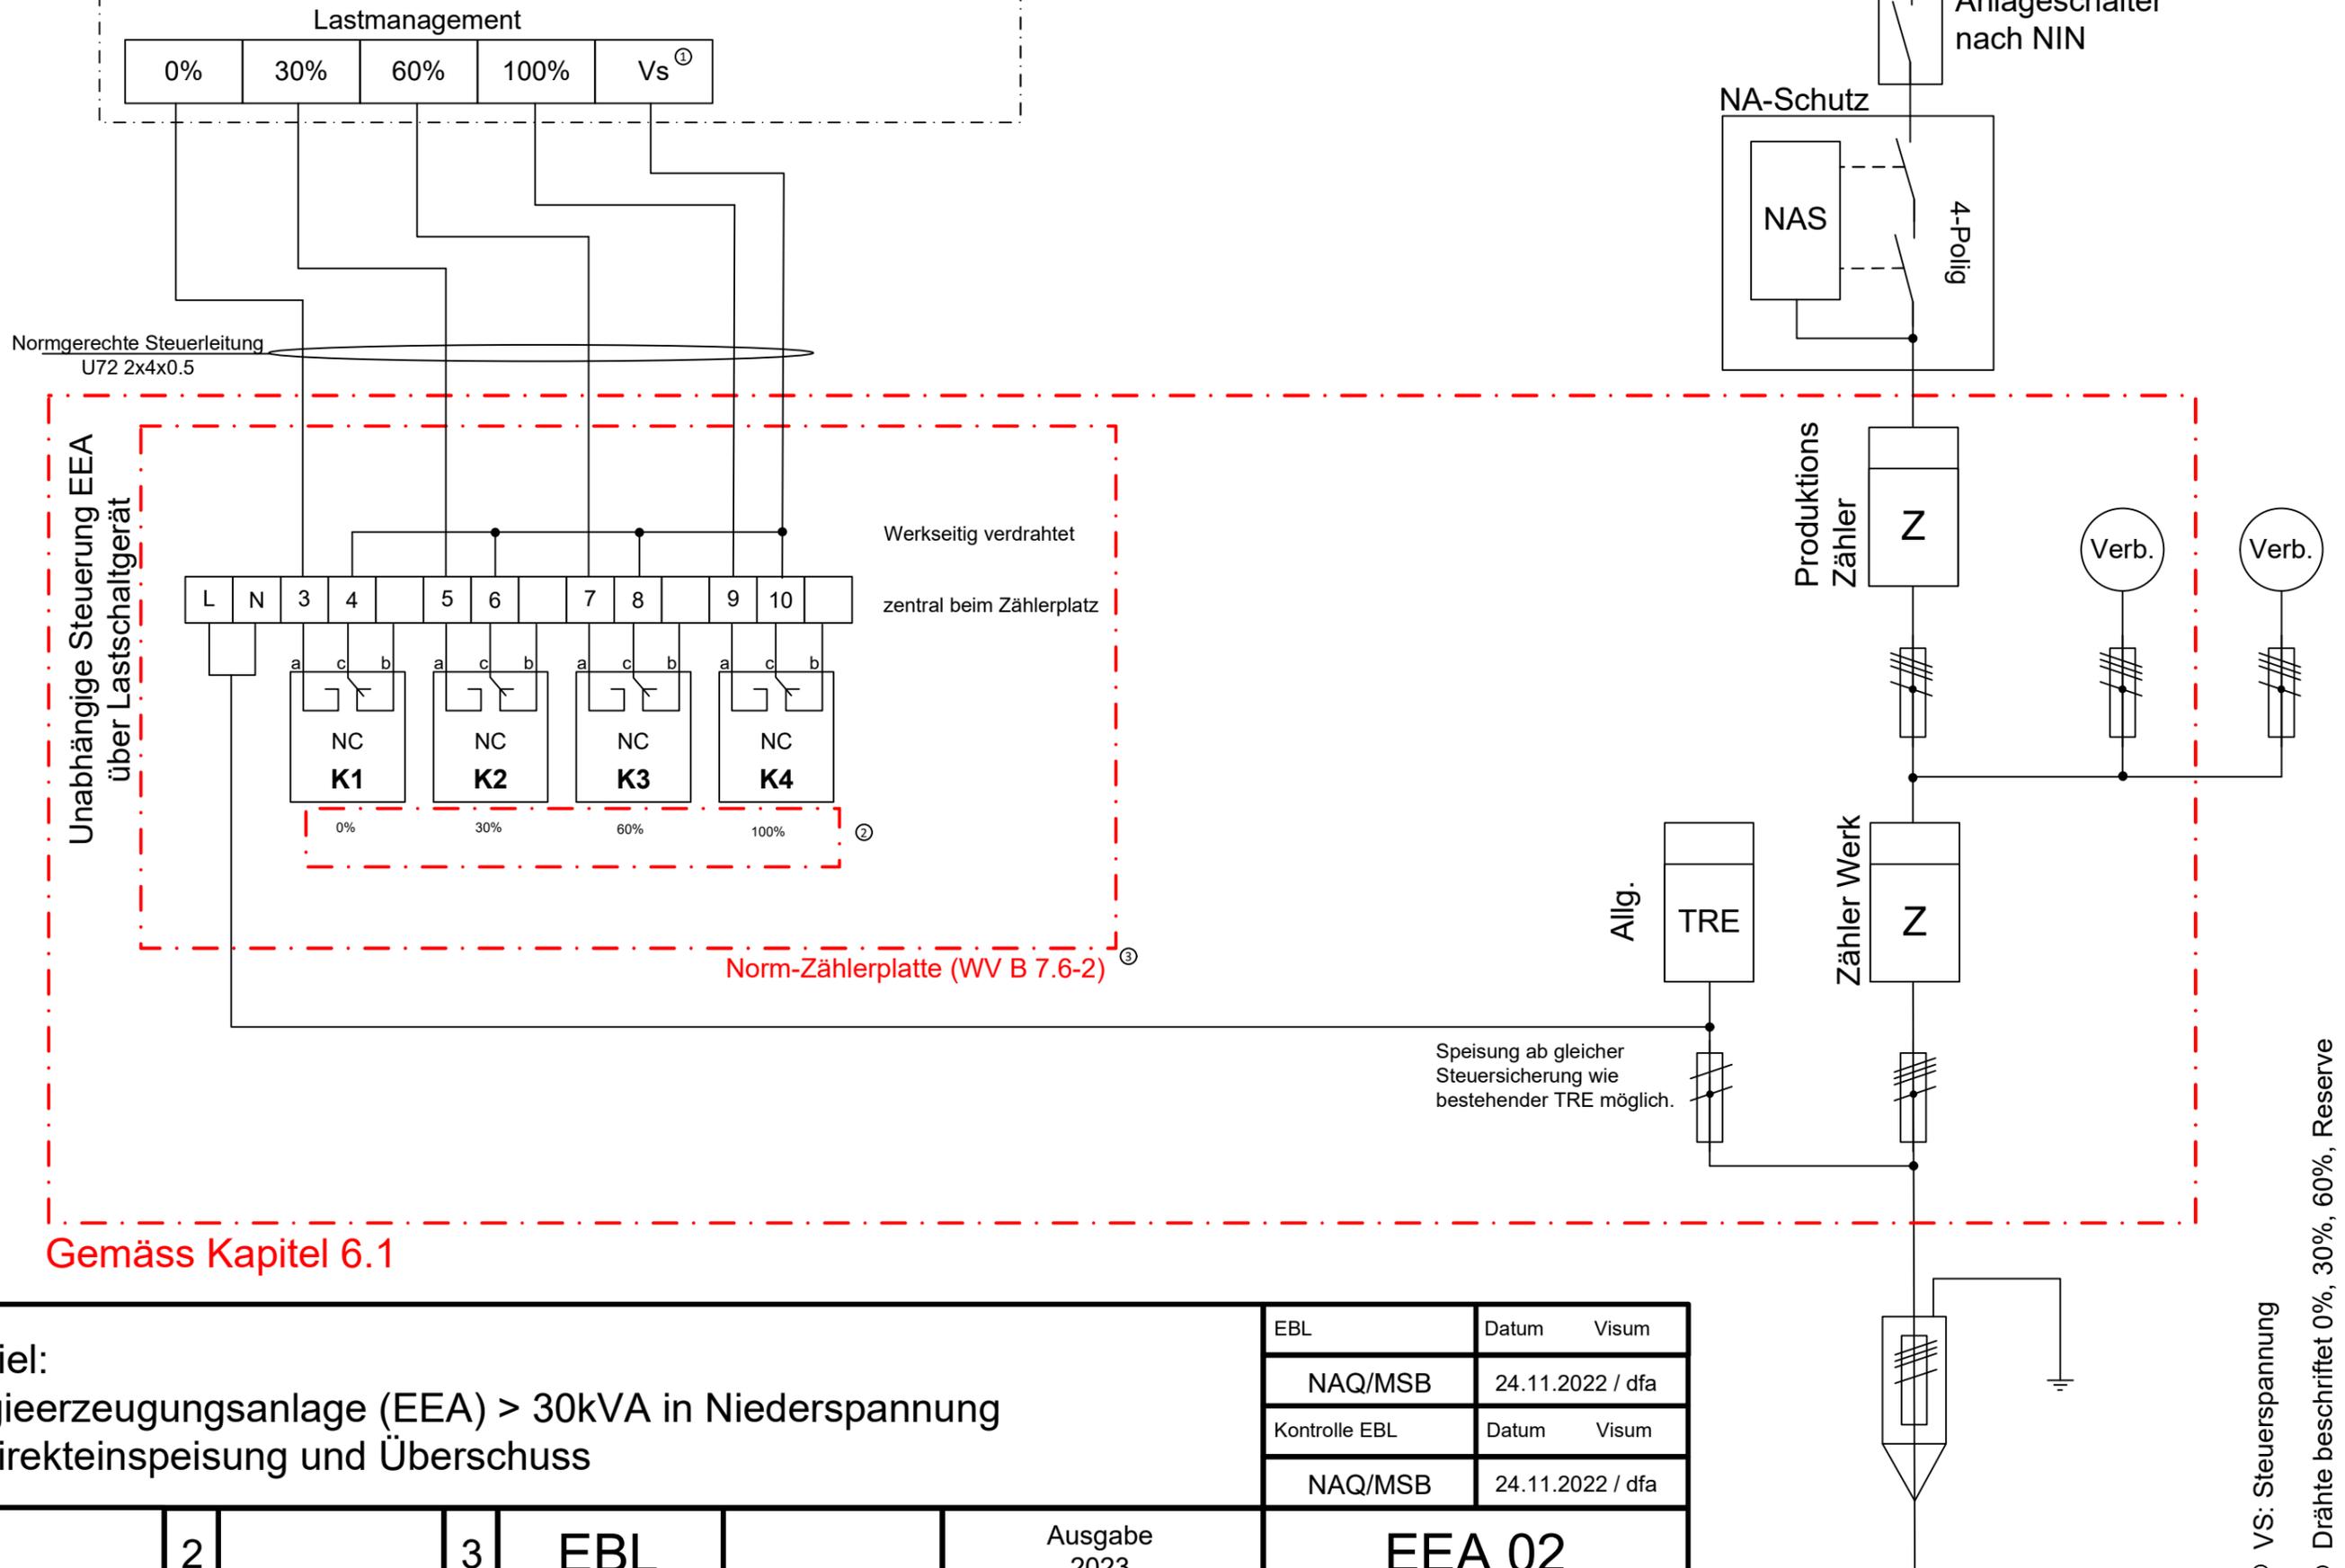

Gemäss Kapitel 6.1

Beispiel:  
Energieerzeugungsanlage (EEA) > 30kVA in Niederspannung  
Für Direkteinspeisung und Überschuss

EBL	Datum	Visum
NAQ/MSB	24.11.2022	dfa
Kontrolle EBL	Datum	Visum
NAQ/MSB	24.11.2022	dfa

1	2	3	EBL	Ausgabe 2023	EEA 02
---	---	---	-----	--------------	--------

- ① VS: Steuerspannung
- ② Drähte beschriftet 0%, 30%, 60%, Reserve
- ③ Kann der gleiche Apparateplatz wie bestehender TRE sein (2 Werkapparate auf gleichem Apparateplatz möglich)